



Comité syndical
24/09/2022 – LANDECOURT

Appel

excusés : Jean-Michel PICARD, Martial LEBLOND, Corinne SCHMITT, Thierry BAJOLET, Yannick SCHAEFFER, Gérard BLANCHON, Serge ROUSSEL, Pascal KREITER, Michel DUPALUT, Sébastien LITAIZE, Hervé PARISSET, Yolande SIMANSKI, Corentin JEROME, Antonin HETT, Thierry MERCIER, Bertrand SIMONIN, Patrick ROESCH, Nicolas BALLAND

Quorum

membres en exercice = 72, quorum = 37, membres présents = 40

PRESENTATION DE L'ORDRE DU JOUR

- RPQS pour l'année 2021
- Décisions prises par délégation du comité (Bureau, Président)
- Avancement du projet UPEP Virecourt
- Avancement des dossiers PPI 2021-2025
- Révision n°4 du PPI 2021-2025
- Réalisation d'un emprunt PPI 2021-2025

PRESENTATION DE L'ORDRE DU JOUR (suite)

- Budget du syndicat : décision modificative n° 1
- Ajustement de l'AP/CP « UPEP Virecourt »
- Réalisation d'un emprunt complémentaire « UPEP Virecourt »
- Budget de la régie production : décision modificative n° 1
- Questions diverses.

**DESIGNATION :
SECRETAIRE DE SEANCE**

Jean-Marie PETIT

**RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC « EAU POTABLE »
ANNEE 2021**

Délibération n°2022-31

Synthèse :

		<u>Exercice 2020</u>	Exercice 2021
	Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	7 298	7 511
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³]	3,16	4,16
	Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100%	100%
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100%	100%
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	105	115
P104.3	Rendement du réseau de distribution	73,2%	73,4%
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour]	2,8	2,8
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour]	2,5	2,5
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,08%	0,03%
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80%	80%
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]	0	0

Délibération n°2022-31

Synthèse qualité 2021 ARS - Euron I

MICROBIOLOGIE	Nb de non Conformités	Nombre d'analyses	Commentaire																
Escherichia Coli/ Entérocoques Micro-organismes indicateurs d'une contamination des eaux	0	36	L'eau a été de bonne qualité microbiologique.																
CHIMIE	Moyenne annuelle	Limite de qualité	Commentaire																
NITRATES Issus de l'agriculture, des effluents domestiques et industriels	2,86 mg/L	50 mg/L	Les résultats ont tous été conformes pour ce paramètre.																
PESTICIDES Herbicides, fongicides, biocides... Environ 200 substances sont recherchées périodiquement dans l'eau.	Conforme	0,1 µg/L par substance individuelle	Les pesticides analysés sont conformes en moyenne annuelle à la limite de qualité réglementaire.																
DURETE (TH) Teneur en calcium et magnésium dans l'eau	24,72 °F	<table><tr><td>TH</td><td>0 à 7°F</td><td>7 à 15°F</td><td>15 à 30°F</td><td>30 à 40°F</td><td>+ de 40°F</td></tr><tr><td>Eau</td><td>Très douce</td><td>Douce</td><td>Plutôt dure</td><td>Dure</td><td>Très dure</td></tr></table>						TH	0 à 7°F	7 à 15°F	15 à 30°F	30 à 40°F	+ de 40°F	Eau	Très douce	Douce	Plutôt dure	Dure	Très dure
TH	0 à 7°F	7 à 15°F	15 à 30°F	30 à 40°F	+ de 40°F														
Eau	Très douce	Douce	Plutôt dure	Dure	Très dure														
AGRESSIVITE DE L'EAU Traduit le potentiel corrosif ou entartrant de l'eau distribuée	4	<table><tr><td>Valeur de l'indicateur</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Eau</td><td>Entartrante</td><td>Légèrement entartrante</td><td>A l'équilibre</td><td>Légèrement agressive</td><td>Agressive</td></tr></table> En moyenne, l'eau distribuée a été agressive. Une telle eau peut être corrosive et dissoudre les métaux présents dans les canalisations, et notamment le plomb qui peut être à l'origine de cas de saturnisme.						Valeur de l'indicateur	0	1	2	3	4	Eau	Entartrante	Légèrement entartrante	A l'équilibre	Légèrement agressive	Agressive
Valeur de l'indicateur	0	1	2	3	4														
Eau	Entartrante	Légèrement entartrante	A l'équilibre	Légèrement agressive	Agressive														

AUTRES PARAMETRES

Les autres paramètres analysés sont tous restés conformes en moyenne annuelle.

CONCLUSION GENERALE	
MICROBIOLOGIE : l'eau distribuée en 2021 a été de bonne qualité.	CHIMIE : l'eau distribuée en 2021 a été non-conforme, en moyenne annuelle, à une ou plusieurs normes de qualité.

Délibération n°2022-31

Synthèse qualité 2021 ARS - Euron II

MICROBIOLOGIE

	Nb de non Conformités	Nombre. d'analyses	Commentaire
Escherichia Coli/ Entérocoques <i>Micro-organismes indicateurs d'une contamination des eaux</i>	0	17	L'eau a été de bonne qualité microbiologique.

CHIMIE

	Moyenne annuelle	Limite de qualité	Commentaire
NITRATES <i>Issus de l'agriculture, des effluents domestiques et industriels</i>	2,86 mg/L	50 mg/L	Les résultats ont tous été conformes pour ce paramètre.
PESTICIDES <i>Herbicides, fongicides, biocides...</i> Environ 200 substances sont recherchées périodiquement dans l'eau.	Conforme	0,1 µg/L par substance individuelle	Les pesticides analysés sont conformes en moyenne annuelle à la limite de qualité réglementaire.

DURETE (TH)

Teneur en calcium et magnésium dans l'eau

24,72 °F

TH	0 à 7°F	7 à 15°F	15 à 30°F	30 à 40°F	+ de 40°F
Eau	Très douce	Douce	Plutôt dure	Dure	Très dure

AGRESSIVITE DE L'EAU

Traduit le potentiel corrosif ou entartrant de l'eau distribuée

4

Valeur de l'indicateur	0	1	2	3	4
Eau	Entartrante	Légèrement entartrante	A l'équilibre	Légèrement agressive	Agressive

En moyenne, l'eau distribuée a été agressive. Une telle eau peut être corrosive et dissoudre les métaux présents dans les canalisations, et notamment le plomb qui peut être à l'origine de cas de saturnisme.

AUTRES PARAMETRES

Les autres paramètres analysés sont tous restés conformes en moyenne annuelle.


CONCLUSION GENERALE

MICROBIOLOGIE : l'eau distribuée en 2021 a été de bonne qualité.

CHIMIE : l'eau distribuée en 2021 a été non-conforme, en moyenne annuelle, à une ou plusieurs normes de qualité.

Délibération n°2022-31

Nombre d'abonnés

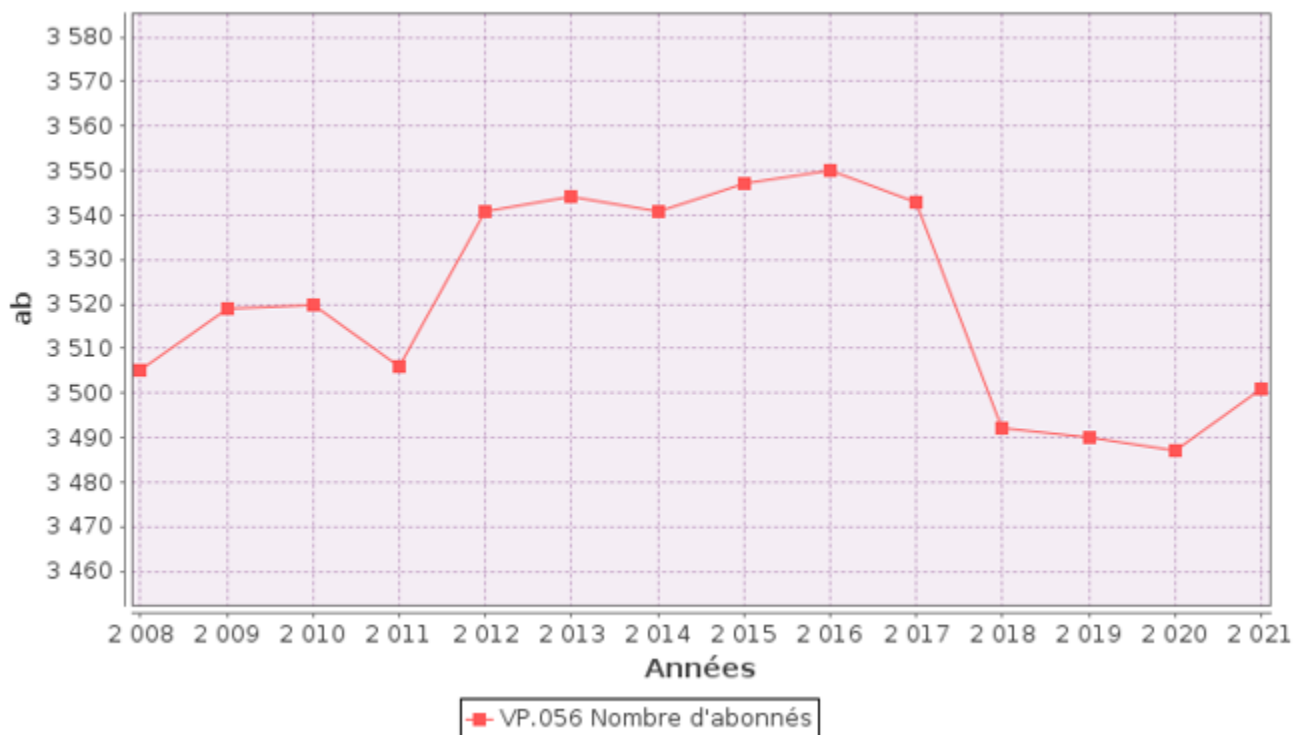

Délibération n°2022-31

Volumes produits

Ressource	Volume produit durant l'exercice 2020 en m ³	Volume produit durant l'exercice 2021 en m ³	Variation des volumes produits en %	Indice de protection de la ressource exercice 2021
Puits principal de Virecourt du SY Euron <u>Mortagne</u>	733 194	739 248	0,8%	80
Forage de Rozelieures	0	0	___%	80
Total du volume produit (V1)	733 194	739 248	0,8%	80

Volumes consommés


Acheteurs	Volumes vendus durant <u>l'exercice 2020</u> en m ³	Volumes vendus durant <u>l'exercice 2021</u> en m ³	Variation en %
Abonnés <u>domestiques</u> ⁽¹⁾	383 045	391 981	2,3%
Abonnés non domestiques	22 902	37 275	62,8%
Total vendu aux abonnés (V2)	405 947	429 256	5,7%
Service de BAYON VIRECOURT	103 831	90 080	-12,4%
Total vendu à d'autres services (V3)	103 831	90 980	-12,4%

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable.

Délibération n°2022-31

Performances du réseau : rendements

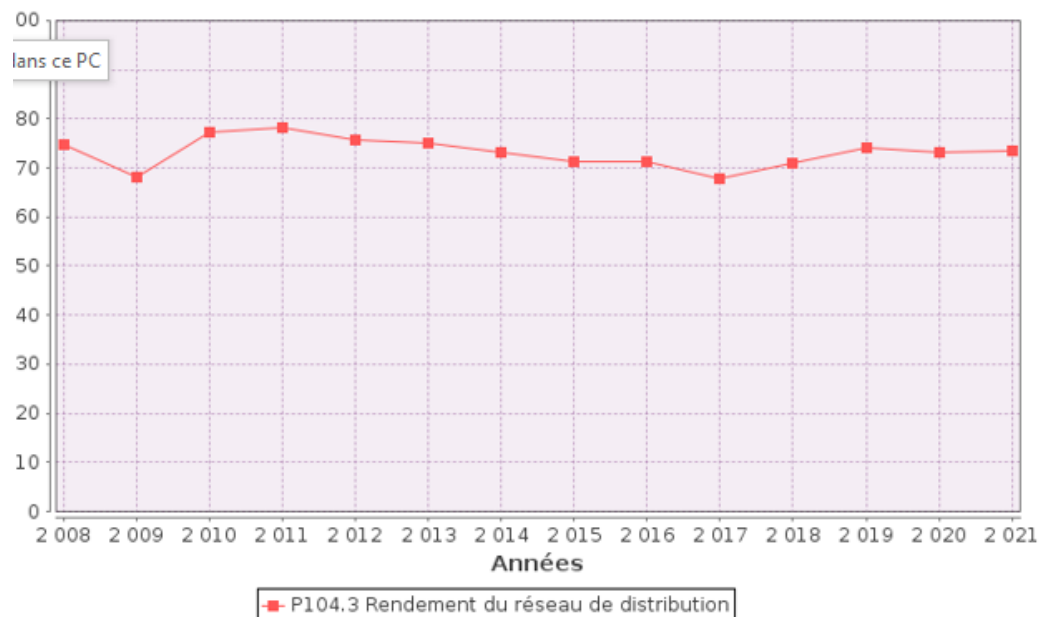

	Exercice 2020	Exercice 2021
Rendement du réseau	73,2 %	73,4 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m³ / jour / km]	6,83	6,91
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire)	64,5 %	66,2 %

Délibération n°2022-31

Connaissance et gestion patrimoniale

A compter de 2021, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale passe de 105/120 à 115/120 puisque le SIE a adopté un PPI sur 5 ans:

VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	<u>oui</u> : 10 points <u>non</u> : 0 point	Oui	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	<u>oui</u> : 5 points <u>non</u> : 0 point	Non	0

NB : à compter de 2022, il sera de 120/120 puisque le contrat de concession prévoit la réalisation de la modélisation des réseaux dès la première année

Délibération n°2022-31

Branchements

T

Branchements	Exercice 2020	Exercice 2021
Nombre total des branchements	3551	3573
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année	14	2
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)	2	0
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements	0,39%	0,06%
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements	0,44%	0%

RECOMMANDATIONS AUX CONSOMMATEURS :

- Si votre réseau intérieur comporte des canalisations en plomb, il est vivement recommandé de les remplacer

Délibération n°2022-31

**Prix du service :
une augmentation en 2 temps pour financer les
investissements :**

- unité de production (4,2 M€)**
- réseaux et réservoirs (3,2 M€ sur 5 ans)**



Délibération n°2022-31 - **unanimité**

Prix du service

Facture type	Au 01/01/2021 en €	Au 01/01/2022 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	10,00	20,00	100%
Part proportionnelle	137,16	121,14	-11,7%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	147,16	141,14	-4,1%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)			
Part fixe annuelle	31,85	35,00	9,9%
Part proportionnelle	138,55	255,60	84,5%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	170,40	290,60	70,5%
Taxes et redevances			
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	—	—	—%
Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau)	42,00	42,00	0%
VNF <u>Prélèvement</u> :	—	—	—%
Autre :	—	—	—%
TVA	19,78	26,06	31,8%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	61,78	68,06	10,2%
Total	379,34	499,80	31,8%
Prix TTC au m³	3,16	4,16	31,6%

INFORMATION

DELEGATIONS

COMMUNICATION DES DECISIONS DU BUREAU

INFORMATION : DECISIONS DU BUREAU

REGIE :

- Avenant n°1 au marché de prestation de service relatif à la production d'eau potable (SUEZ EAU France) : **prise en charge de la totalité des ouvrages, canalisations et équipements « production » dès le début de la phase de mise en observation de l'UPEP Virecourt et rémunération selon le mode « exploitation en autonomie » prévu au marché initial ;**

SYNDICAT :

- Attribution du marché de travaux, partie AEP, dans le cadre de la convention de groupement de commande avec la commune de Villacourt et la CC Meurthe Mortagne Moselle pour la requalification de la Rue du Mont à Villacourt : attribué à **Prestini pour un montant de 259 423,20 € TTC (216 186,00 € HT) ;**

INFORMATION

DELEGATIONS

COMMUNICATION DES DECISIONS DU PRESIDENT

INFORMATION : DECISIONS DU PRESIDENT

REGIE :

- Marchés « inauguration » : Gosset (**PU 4,65 € HT / pers**), champagne Ribault (**521 € HT**), Tumulte (**PU 75 € HT**), Sabieumé (), AGIR (**180 € HT**), Stylopen (**56 € HT**), Re-uz (**190 € HT**) ;
- Fourniture et pose second SOFREL au réservoir de Saint Germain (**SAUR - 3566 € HT**)

SYNDICAT :

Néant

INFORMATION

avancement « UPEP Virecourt »



INFORMATION

Avancement PPI 2021-2025

I. EQUIPEMENT RESEAU

A. SECTORISATION + B. STABILISATION :

- Rappel : équipements préalables à l'étude diagnostic et utilisés pour la recherche de fuites par l'exploitant
- 24 comptages supplémentaires + 7 à 8 stabilisateurs
- Impact estimé : 20 000 m³ économisés / an soit 2 à 3 points de rendement
- Finalisation pièces du dossier AERM en lien avec concessionnaire
- Notification aide AERM (50%) : 4^{ème} trimestre 2022
- Consultation 4^{ème} trimestre 2022
- Travaux 2023

INFORMATION

Avancement PPI 2021-2025

IV. RENOUVELLEMENT OUVRAGES

A. MISE EN CONFORMITE - SECURITE DES RESERVOIRS :

- Visite sites à venir avec ingénieur du concessionnaire
- consultation bureaux d'études 1er trimestre 2023
- études au 2^{ème} trimestre 2023
- consultation entreprises de travaux 1^{er} trimestre 2023
- réalisation 2^{ème} trimestre 2023

INFORMATION

Avancement PPI 2021-2025

V. RENOUVELLEMENT « plan de relance »

- Rappel 1 : les 2 communes de Damas et de Rozelieures ont demandé ces travaux de renouvellement pour pouvoir ensuite procéder à l'enfouissement des réseaux secs et/ou à la réfection de la voirie (aménagement, chaussée). La commune de Villacourt souhaitait grouper ces travaux avec l'assainissement collectif ;
- Rappel 2 : les communes financent 66% (offres de concours) et les éventuelles aides AERM viennent en déduction de cette participation.

INFORMATION

Avancement PPI 2021-2025

V. RENOUVELLEMENT « plan de relance »

A. VOIRIE – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS

DAMAS AUX BOIS :

- Rappel aide AERM : études 70% (maxi 14 831 €)
- Rappel aide AERM : travaux 40% (maxi 163 920 €)
- Réception des offres « travaux » le 28/09/2022
- Démarrage des travaux décembre 2022 / janvier 2023

INFORMATION

Avancement PPI 2021-2025

V. RENOUVELLEMENT « plan de relance »

A. VOIRIE – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS

ROZELIEURES :

- Rappel : dossier d'aide AERM rejeté
- La commune souhaite réaliser une seule tranche. Le coût études + travaux est estimé à 143 455 € HT (révision 4 du PPI)

INFORMATION

Avancement PPI 2021-2025

V. RENOUVELLEMENT « plan de relance »

B. VOIRIE – ASSAINISSEMENT COLLECTIF

VILLACOURT :

- Rappel : volet AEP mené sans aide AERM (66% commune)
- Marché attribué – coût études + travaux AEP estimé à 222 593 € (révision n°4 du PPI)

INFORMATION

Avancement PPI 2021-2025

VI. RENOUVELLEMENT « hors relance »

A. DEFENSE INCENDIE

ESSEY-LA-CÔTE :

- Convention de transfert de MOA avec commune (DECI) signée
- Elaboration DCE en cours
- Accord propriétaires à obtenir
- Montant réévalué à 32 000 € HT pour la partie AEP (révision n°4 du PPI)

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

Rappels :

- le Plan Pluriannuel d'Investissement est financé à recettes nouvelles constantes à compter de 2021 (**pas de nouvelle augmentation de surtaxe d'ici à 2025**) ;
- L'orientation « renouvellement canalisations de transfert » sert de **variable d'ajustement en dépenses** pour contenir le montant de recettes nouvelles nécessaires à 202 k€ / an après révision des autres orientations ;
- Des révisions sont nécessaires pour **ajuster les montants en dépenses** lorsque les coûts sont mieux connus (études PRO, remise des offres travaux) ;
- Des révisions sont nécessaires pour **ajuster les montants en recettes** lorsque les dossiers de demande d'aides AERM sont instruits ;
- Jusqu'à la révision n°3, le montant d'annuité d'emprunt prenait en compte un taux fixe de 1,5%. **A compter de la révision n°4, un taux fixe de 3% est pris en compte.**

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

I. EQUIPEMENT RESEAU

	Totaux révision 4	Impact révision n°4
Coût HT	285 063 €	- 42 200 €
Estimation Aides Agence de l'Eau	111 700 €	-7 300 €
Participations communales HT	0 €	0 €
Reste à charge Syndicat HT	173 363 €	- 34 900 €
Autofinancement HT	47 263 €	0 €
Capital emprunté sur 5 ans	126 100 €	- 34 900 €

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

III. RENOUVELLEMENT « TRANSFERT »

	Totaux révision 4	Impact révision 4
Coût HT	540 000 €	+ 80 000 €
Estimation Aides Agence de l'Eau	108 000 €	16 000 €
Participations communales HT	0 €	0 €
Reste à charge SIE HT	432 000 €	+ 64 000 €
Autofinancement HT	0 €	0 €
Capital emprunté sur 5 ans	432 000 €	+ 64 000 €

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

V. RENOUVELLEMENT « plan de relance »

	Totaux révision 4	Impact révision 4
Coût HT	969 426 €	- 122 415 €
Aides Agence de l'Eau	178 751 €	- 257 985 €
Participations communales HT	461 070 €	+ 177 191 €
Reste à charge SIE Euron Mortagne HT	329 605 €	- 41 621 €
Autofinancement HT	0 €	0 €
Capital emprunté sur 5 ans	329 605 €	- 41 621 €

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

VI. RENOUVELLEMENT « hors relance »

	Totaux révision 4	Impact révision 4
Coût HT	66 167 €	+ 7 000 €
Estimation Aides Agence de l'Eau	0 €	0 €
Participations communales HT	53 767 €	+ 5 600 €
Reste à charge SIE Euron Mortagne HT	12 400 €	+ 1 200 €
Autofinancement HT	0 €	0 €
Capital emprunté sur 5 ans	12 400 €	+ 1 200 €

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

IX. URGENCES QUALITE PGSSE

	Totaux révision 4	Impact révision 4
Coût HT	54 930 €	0 €
Estimation Aides Agence de l'Eau	0 €	0 €
Participations communales HT	0 €	0 €
Reste à charge SIE Euron	54 930 €	0 €
Mortagne HT		
Autofinancement HT	54 930 €	+ 54 930 €
Capital emprunté sur 5 ans	0 €	- 54 930 €

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

X. AMELIORATIONS AEP DIVERSES

	Totaux révision 3	Impact révision 3
Coût HT	76 323 €	+ 39 800 €
Estimation Aides Agence de l'Eau	0 €	0 €
Participations communales HT	0 €	0 €
Reste à charge SIE Euron Mortagne HT	76 323 €	0 €
Autofinancement HT	17 530 €	+ 17 530 €
Capital emprunté sur 5 ans	58 793 €	- 17 530 €

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4

Orientations		Objectif Rendement	Coût HT PPI initial	Coût HT PPI révision n°1	Coût HT PPI révision n°2	Coût HT PPI révision n°3	Coût HT PPI révision n°4
I.	EQUIPEMENT RESEAU	+ 2,74%	75 000 €	83 000 €	107 263 €	327 263 €	285 063 €
II.	ETUDE DIAGNOSTIC GLOBALE		200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
III.	RENOUVELLEMENT CANA TRANSFERT	+ 2,5%	1 300 000 €	840 000 €	771 500 €	460 000 €	540 000 €
IV.	RENOUVELLEMENT OUVRAGES		56 000 €	256 000 €	265 575 €	266 643 €	266 643 €
V.	IMPACT PROJETS COMMUNAUX « relance »	+ 3,21%	1 050 150 €	1 050 150 €	1 050 150 €	1 091 841 €	969 426 €
VI.	IMPACT PROJETS COMMUNAUX « hors relance »		25 000 €	25 000 €	59 167 €	59 167 €	66 167 €
VII.	EXTENSIONS		39 800 €	39 800 €	39 800 €	0 €	0 €
VIII.	SECURISATION SECOURS		678 000 €	678 000 €	628 000 €	628 000 €	628 000 €
IX.	URGENCES QUALITE PGSSE		0 €	69 000 €	54 930 €	54 930 €	54 930 €
X.	AMELIORATIONS AEP DIVERSES	+0,5%	0 €	0 €	36 524 €	76 324 €	76 324 €
TOTAUX		+ 8,45 %	3 423 950 €	3 240 950 €	3 212 909 €	3 164 168 €	3 086 553 €

Délibération n°2022-32

PPI 2021-2025 - Révision n°4 - **unanimité**

Financement :

	V. initiale	Révision 1	Révision 2	Révision 3	Révision 4
Estimation Aides Agence de l'Eau	1 110 060 €	934 460 €	907 060 €	796 136 €	546 851 €
Participations communales ou sécurisation HT	825 269 €	818 675 €	807 592 €	818 431 €	1 001 223 €
Reste à charge SIE Euron Mortagne HT	1 488 621 €	1 418 815 €	1 443 327 €	1 494 670 €	1 538 479 €
Autofinancement HT	116 000 €	116 000 €	125 575 €	173 907 €	226 134 €
Capital emprunté sur 5 ans	1 372 621 €	1 371 815 €	1 372 682 €	1 375 694 €	1 312 345 €
Annuité nouvel emprunt estimée – taux fixe jusqu'à révision 3 : 1,5% taux fixe révision 4 : 3%	287 000 €				
Recettes supplémentaires HT / an	202 000 €				
Estimation recettes supplémentaires moyennes HT / m3	0,51 €				

Délibération n°2022-33

REALISATION D'UN EMPRUNT

750 000 € sur 5 ans

pour financer les premières opérations du PPI 2021-2025

Fin 2022-début 2023 : travaux à Damas aux Bois et Villacourt

2023 : équipement réseau, travaux Rozelieures et Essey

Délibération n°2022-33 - **unanimité**

Proposition :

- **Accepter l'offre AFL pour 750 000 € sur 5 ans à taux fixe 2,71 % trimestriel en amortissement constant**
- **Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette offre de contrat de prêt AFL**

Délibération n°2022-34 - **unanimité**

DM1 – budget principal 2022

	SECTION D'EXPLOITATION	Après BS	Après DM1
Dépenses d'exploitation 2022		733 364,90 €	741 364,90 €
Recettes d'exploitation 2022		580 013,00 €	580 013,00 €
Excédent d'exploitation reporté		555 651,62 €	555 651,62 €
Total recettes d'exploitation 2022		1 135 664,62 €	1 135 664,62 €
Excédent prévisionnel d'exploitation 2022		402 299,72 €	394 299,72 €
	SECTION D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2021		2 454 699,78 €	2 454 699,78 €
Dépenses d'investissement 2022		1 041 306,32 €	959 523,51 €
Total dépenses d'investissement 2022		3 496 006,10 €	3 414 224,18 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement 2021		2 715 084,89 €	2 715 084,89 €
Recettes d'investissement 2022		947 208,92 €	848 943,70 €
Solde d'investissement 2021 reporté		134 562,89 €	134 562,89 €
Total recettes d'investissement 2022		3 796 856,70 €	3 734 591,48 €
Solde prévisionnel d'investissement 2022		+ 300 850,60 €	+ 320 367,30 €

AJUSTEMENT AP/CP

« usine de Virecourt »

	CP 2020	CP 2021	CP 2022	TOTAL AP
	(HT)	(HT)	(HT)	
2019	2 044 800 €	1 500 000 €	220 000 €	3 764 800 €
13/06/2020	2 044 800 €	1 603 526 €	220 000 €	3 868 326 €
19/12/2020	640 000 €	3 077 129 €	220 000 €	3 937 129 €
12/03/2022	435 526,67 €	1 442 286,25 €	2 059 316,08 €	3 937 129 €
24/09/2022	435 526,67 €	1 442 286,25 €	2 409 316,08 €	4 287 129 €

Délibération n°2022-36

REALISATION D'UN EMPRUNT

350 000 € sur 20 ans

pour financer les plus values et les révisions de prix
UPEP Virecourt

Délibération n°2022-36 - **unanimité**

Proposition :

- **Accepter l'offre AFL pour 350 000 € sur 20 ans à taux fixe 2,985 % trimestriel en amortissement constant**
- **Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette offre de contrat de prêt AFL**

Délibération n°2022-37 - **unanimité**

DM1 – budget régie 2022

SECTION D'EXPLOITATION

	Après BS	Après DM1
Dépenses d'exploitation 2022	419 360,00 €	508 000,00 €
Recettes d'exploitation 2022	545 000,00 €	545 000,00 €
Excédent d'exploitation 2021 reporté	131 193,80 €	131 193,80 €
Total recettes d'exploitation 2022	676 193,80 €	676 193,80 €
Résultat prévisionnel d'exploitation 2022	+ 256 833,80 €	+ 168 193,80 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2021	1 635 230,75 €	1 635 230,75 €
Dépenses d'investissement 2022	561 732,33 €	923 732,33 €
Total dépenses d'investissement 2022	2 196 963,08 €	2 558 963,08 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement 2021	693 377,57 €	693 377,57 €
Recettes d'investissement 2022	313 960,00 €	663 960,00 €
Solde d'investissement 2021 reporté	1 308 322,62 €	1 308 322,62 €
Total recettes d'investissement 2022	2 315 660,19 €	2 665 660,19 €
Solde prévisionnel d'investissement 2022	+ 118 697,11 €	+ 106 697,11 €

Questions diverses :

Prochaine réunion :

Samedi 17 décembre 2022 (BORVILLE)

(Règlement de service, révision PPI, DM 2 2022, BP 2023 ...)